

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НПО ПОЖЦЕНТР»
(ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»)**

Адрес юридический:
111524, РОССИЯ, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн. тер. г.
УЛ ПЕРОВСКАЯ д.1, СТ.10
Тел: +7 (495) 308-92-08, +7 (495) 308-92-07
E-mail: firecert@gmail.com

**НЕЗАВИСИМАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»
(НИЛ ПВБ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»)**

Место осуществления лабораторной деятельности:
111524, РОССИЯ, Г Москва, ул Перовская, дом 1 строение 10, эт.2 помещение IV, комн.1,
помещение VIII, комн. 1
Тел: +7 (495) 308-92-08, +7 (495) 308-92-07
E-mail: firecert@gmail.com

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1077759457489
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7719646780
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
НИЛ ПВБ
ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»

 С.В. Петрушин

13 апреля 2026 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 12671/РС

**ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ
ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ФОРМЕ СЕРТИФИКАЦИИ**

Плита MCM Bonavel (mun 1) Gold travertine DS1112

СОДЕРЖАНИЕ

копия верна

1	НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ЗАКАЗЧИКА	3
2	НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗЦА ИСПЫТАНИЙ, ИЗГОТОВИТЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ.....	3
3	ХАРАКТЕРИСТИКА ОКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГИ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕТОДОВ ИСПЫТАНИЙ.....	4
4	ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.....	4
5	ОТБОР И ПЕРЕДАЧА ОБРАЗЦОВ	6
6	РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ	7
7	РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ ИСПЫТАНИЙ	11
8	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	11
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1.....	12
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2.....	14

1 Наименование и адрес заказчика

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «НПО ПОЖЦЕНТР» (ОС ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»).

Адрес юридический: 111524, РОССИЯ, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн. тер. г., УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 1, СТР. 10.

Фактический адрес места осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г Москва, ул Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1077759457489.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7719646780.

Номер телефона: +7 (495) 308-92-08, +7 (495) 308-92-07.

Адрес электронной почты: firecert@gmail.com.

2 Наименование образца испытаний, изготовитель и результаты идентификации

На испытания был представлен образец плиты MCM Bonavel (тип 1) Gold travertine DS1112 (далее по тексту – образец материала).

Изготовитель: SICHUAN Bonavel Building Materials Co., Ltd.

Адрес юридический: Room 501, Sichuan Urban Construction Building, No. 303, Section 1, Honglian Street, Shuangliu District, Chengdu City, Sichuan Province, China, Китай.

Фактический адрес места осуществления деятельности: Area B, Changning County Industrial Park, Yibin City, Sichuan Province, China, Китай. Определяемые по сигналам ГЛОНАСС географические координаты: 28.784034, 104.604296.

Согласно представленной документации, образец материала представляет собой облицовочное декоративное прямоугольное изделие в виде плиты бежевого цвета с золотистыми прожилками, изготовленной из модифицированного глиняного материала MCM. В структуру материала интегрирована щелочестойкая стеклотканевая сетка.

Габаритные типоразмеры: ширина – от 300 мм; толщина – от 2 до 4 мм; длина – до 1200 мм.

Полученный образец материала представляет собой облицовочную плиту бежевого цвета размером (1200x590) мм, армированную стеклотканевой сеткой. Лицевая сторона имеет фактуру камня с золотистыми прожилками.

Масса 1 плиты – 2345,9 г.

Толщина – 2,8 мм.

В результате идентификации установлено, что образец материала соответствует представленным на него документации и техническим характеристикам.

Ответственность за предоставленную информацию несет заказчик.

3 Характеристика оказываемой услуги и идентификация применяемых методов испытаний

Основание для проведения лабораторной деятельности – Направление № 6433 от 17.03.2026.

Цель проведения испытаний – определение показателей пожарной опасности в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Перечень показателей пожарной опасности, подлежащих определению:

- группа горючести при испытаниях по ГОСТ 30244-94 пункт 7 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»;
- группа воспламеняемости при испытаниях по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»;
- коэффициент дымообразования при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) пункт 4.18 «ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»;
- показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) пункт 4.20 «ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения».

4 Испытательное и измерительное оборудование

Испытания проводились на метрологически аттестованном оборудовании НИЛ ПВБ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»:

- установка для определения группы горючести строительных материалов (Шахтная печь), зав. № 4: протокол аттестации № 512/1600-26 от 12.02.2026, срок действия до 11.02.2027;
- установка для определения коэффициента дымообразования твердых веществ и материалов (Дым), зав. № 1: протокол аттестации № 550/1600-26 от 16.02.2026, срок действия до 15.02.2027;
- установка для испытания строительных материалов на воспламеняемость (ВСМ), зав. № 6: протокол аттестации № 526/1600-26 от 13.02.2026, срок действия до 12.02.2027;
- установка для экспериментального определения показателя токсичности продуктов горения полимерных материалов (ТПГ), зав. № 2: протокол аттестации № 551/1600-26 от 16.02.2026, срок действия до 15.02.2027;
- климатическая камера СМ-70/100-80 ТВХ, зав. № 007/1476: протокол аттестации № 440/1600-26 от 04.02.2026, срок действия до 03.02.2027.

Список использовавшихся средств измерений представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень средств измерений

Наименование средств измерений	Заводской номер	Пределы измерений	Класс точности / погрешность	№ свидетельства о поверке, срок действия
Штангенциркуль ШЦ-I-150-0,05 ГОСТ 166-89	70473381	0...150 мм	к.т. 1	С-ГЖЕ/04-06-2025/437476803 до 03.06.2026
Линейка измерительная металлическая 1000 мм ГОСТ 427-75	1	0...1000 мм	абс. пог. 0,2 мм	С-ГЖЕ/04-06-2025/437476802 до 03.06.2026
Рулетка измерительная металлическая Р5УЗД	055	0...5 м	к.т. 3	С-ГЖЕ/26-12-2025/492387333 до 25.12.2026
Секундомер механический СОСпр-26-2-010	6562	0...3600 с	к.т. 2	С-ГЖЕ/04-06-2025/437476700 до 03.06.2026
Секундомер электронный «Интеграл С-01»	431235	0...9 ч 59 мин 59,99 с	абс. пог. $(9,6 \cdot 10^{-6} \cdot T_x + 0,01) \text{ с}$	С-ГЖЕ/04-06-2025/437476708 до 03.06.2026
Весы неавтоматического действия HR-100 AZG	6A7707389	0,01...102 г	к.т. 1	С-ГЖЕ/01-07-2025/444137075 до 30.06.2026
Весы электронные лабораторные Adam HCB-602H	AE7642599	0,5...600 г	к.т. 2	С-ГЖЕ/01-07-2025/444137076 до 30.06.2026
Весы электронные лабораторные M-ER 326AFU-6.01	25085628	5...6000 г	к.т. 2	С-ДЮР/20-05-2025/438668953 до 19.05.2026
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (05)	05294	10...200000 лк	отн. пог. 8 %	С-МА/10-07-2025/446499763 до 09.07.2026
Гигрометр Фармацевт ТМФЦ-99	010682	20...80 % 0...50 °C	абс. пог. 4 % абс. пог. 0,5 °C	С-М/28-11-2025/484344542 до 27.11.2027
Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7 М 6-Д	67565	840...1060 гПа	абс. пог. 3 гПа	С-МА/21-07-2025/448979763 до 20.07.2026
Датчик температуры КТХА 02.01-050-к1-Н-С321-6-500/4000	4121-1-1	- 40...800 °C	к.т. 1	С-ВДБ/18-10-2021/102630931 до 17.10.2026
Датчик температуры КТХА 02.01-050-к1-Н-С321-6-500/4000	4121-1-2	- 40...800 °C	к.т. 1	С-ВДБ/18-10-2021/102630929 до 17.10.2026
Датчик температуры КТХА 02.01-050-к1-Н-С321-6-500/4000	4121-1-3	- 40...800 °C	к.т. 1	С-ВДБ/18-10-2021/102630928 до 17.10.2026
Датчик температуры КТХА 02.01-050-к1-Н-С321-6-500/4000	4121-1-4	- 40...800 °C	к.т. 1	С-ВДБ/18-10-2021/102630927 до 17.10.2026
Ротаметр РМС-А-0,063 ГУЗ-2	4740	0...0,063 м³/ч	прив. пог. 4 %	С-БН/01-11-2021/106433146 до 31.10.2027
Расходомер газа тепловой MASS-VIEW, модель MV-302	M19206161AJ	0,01...2 л/мин	прив. пог. 1,5 %	С-ДШЛ/19-02-2026/505288968 до 18.02.2028
Измеритель аналоговых сигналов универсальный ИТП-16.ЗЛ.Щ9.К	66071200834077879	- 200...1300 °C	к.т. 0,5	С-МА/30-09-2025/469223305 до 29.09.2030
Преобразователь термоэлектрический ТП008 К2А1-В1С1ХРА (К21-А1ХГ)	9845	-40 ... 1000 °C	к.т. 2	С-ДВБ/26-09-2025/468337178 до 25.09.2027
Термоанемометр ТТМ-2-02	3197	0,1...30 м/с	абс. пог. $\pm (0,05 + 0,05V) \text{ м/с}$	С-МА/11-09-2025/463865894 до 10.09.2026
Газоанализатор Инфракар М2.01	51	CO 0...5 % об. CO ₂ 0...16 % об. O ₂ 0...21 % об.	абс. пог. 0,05 % абс. пог. 0,5 % абс. пог. 0,84 %	С-МА/18-07-2025/448842525 до 17.07.2026

НЕЗАВИСИМАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПОЖАРОВЗРЫВБЕЗОПАСНОСТИ
ООО «НПО ПОЖЦЕНТР» МСК-СТ
(НИЛ ПВБ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»)

копия верна

Термометр лабораторный ТЛ 2 номер 2, исп. 1	324	0...100 °C	к.т. 1	С-ГЖЕ/22-12-2025/490510746 до 21.12.2028
Датчик плотности теплового потока ДРТП-15	68	1...65 кВт/м²	отн. пог. 5 %	С-Т/23-09-2025/467314378 до 22.09.2026
Датчик плотности теплового потока ДРТП-15	69	1...120 кВт/м²	отн. пог. 5 %	С-Т/23-09-2025/467314377 до 22.09.2026
Термометр многоканальный ТМ 5104	062-10350	- 50...1300 °C	к.т. 0,25	С-МА/30-07-2025/451311941 до 29.07.2029
Вольтметр универсальный АКНП-2101	NDM35GBX4R0176	10 ⁻⁶ ...1000 В 10 ⁻¹ ...10 ⁶ Гц	абс. пог. (DC) до 0,2 В: ±(1,5·10 ⁻⁴ ·U _x +8·10 ⁻⁶); абс. пог. (AC) до 750 В: ±(2·10 ⁻³ ·U _x +0,375); абс. пог. 20...2·10 ³ Гц: ±(1·10 ⁻⁴ ·F _x +6·10 ⁻³)	С-МА/19-08-2025/457723428 до 18.08.2026
Мультиметр цифровой RGK DM-20	23040684	0,001...1000 В 10...10 ⁷ Гц	макс. абс. пог.: DC±(0,007·U+10 е.м.р.) В; AC±(0,018·U+12 е.м.р.) В; F±(0,001·F+4 е.м.р.) Гц	С-ДЮП/09-08-2024/364299763 до 08.08.2026

5 Отбор и передача образцов

Акт отбора образцов представлен в Приложении 1.

Дата получения образцов: 17.03.2026.

Лаборатория не осуществляет отбор образцов и не несет ответственности за стадию отбора образцов. Отбор образцов произведен заказчиком.

Частичное воспроизведение и переиздание настоящего протокола без согласования с НИЛ ПВБ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР» запрещается.

Протокол № 12671/РС от 13 апреля 2026 г.

Всего листов 14. Лист 6

6 Результаты испытаний

6.1 Результаты экспериментального определения горючести образца материала по ГОСТ 30244-94 пункт 7 представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты определения горючести образца материала

Номер опыта	Время достижения максимальной температуры, с	Температура дымовых газов, °C	Время самостоятельного горения, с	Длина повреждения образцов, см				Степень повреждения образцов по длине, %	Масса образцов, г		Степень повреждения образцов по массе, %
				1	2	3	4		до опыта	после опыта	
1	590	112	0	42	45	40	40	42	2518,4	2375,7	6
2	530	109	0	38	40	42	44	41	2520,5	2393,8	5
3	530	107	0	46	45	44	39	43	2517,1	2384,7	5
Среднее арифм.	550	109	0	-				42	-	-	5

Наблюдения:

Номер опыта	1	2	3
Переброс пламени на торцы и необогреваемую поверхность образцов	-	-	-
Сквозное прогорание образцов	-	-	-
Образование капель расплава	-	-	-
Образование горящих капель расплава	-	-	-
Время до распространения пламени по всей длине образца, с	-	-	-
Продолжительность горения по всей длине образца, с	-	-	-
Внешний вид образцов после испытания	Обугливание, осаждение сажи		
"+" – присутствует			
"- " – отсутствует			

Примечания:

1. Из полученных образцов материала изготавливались образцы для проведения испытаний размером (1000x190) мм в количестве 12 шт., которые испытывались в сочетании с негорючим основанием (асбестоцементный лист толщиной 10 мм).

2. Фотография образцов материала после испытания приведена в Приложении 2.

3. Дополнения, отклонения или исключения из метода – отсутствуют.

4. Дата испытаний 30.03.2026.

Условия проведения испытаний: температура – 19 °C, атмосферное давление – 100,1 кПа, относительная влажность – 48 %.



6.2 Результаты экспериментального определения воспламеняемости образца материала по ГОСТ 30402-96 представлены в таблице 3. **копия верна**

Таблица 3 – Результаты определения воспламеняемости образца материала

Номер опыта	Поверхностная плотность теплового потока, кВт/м ²	Время до воспламенения, с	Место воспламенения	Процесс разрушения образца под действием теплового излучения и пламени	Критическая поверхностная плотность теплового потока, кВт/м ²
1	30	67	в центре образца	изменение цвета	30
2	20	отсутствует	-	изменение цвета	
3	25	отсутствует	-	изменение цвета	
4	25	отсутствует	-	изменение цвета	
5	25	отсутствует	-	изменение цвета	
6	30	59	в центре образца	изменение цвета	
7	30	64	в центре образца	изменение цвета	
8	-	-	-	-	
9	-	-	-	-	

Примечания:

1. Из полученных образцов материала изготавливались образцы для проведения испытаний размером (165x165) мм в количестве 15 шт., которые испытывались в сочетании с негорючим основанием (асбестоцементный лист толщиной 10 мм).

2. Образцы кондиционировались при температуре (23±2) °С и относительной влажности (50±5) % не менее 24 ч до достижения постоянной массы.

3. Дополнения, отклонения или исключения из метода – отсутствуют.

4. Дата испытаний 20.03.2026.

Условия проведения испытаний: температура – 20 °С, атмосферное давление – 99,7 кПа, относительная влажность – 50 %.

6.3 Результаты экспериментального определения коэффициента дымообразования образца материала по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) пункт 4.18 представлены в таблице 4.

копия верна

Таблица 4 – Результаты определения коэффициента дымообразования

Режим испытания	Номер образца	Масса образца, г	Светопропускание		Коэффициент дымообразования, м ² /кг
			начальное	конечное	
			%	%	
Тление	1	5,3015	100	43	103
	2	5,2267	100	41	109
	3	5,2760	100	42	104
	4	5,2791	100	41	107
	5	5,3974	100	42	104
Среднее значение в режиме тления $Dm_{cp} =$				105	м ² /кг
Горение	1	5,3798	100	59	63
	2	5,4440	100	58	63
	3	5,3302	100	58	65
	4	5,2638	100	59	64
	5	5,2139	100	59	65
Среднее значение в режиме горения $Dm_{cp} =$				64	м ² /кг

Примечания:

1. Из полученных образцов материала изготавливались образцы для проведения испытаний размером (40x40) мм в количестве 15 шт.
2. Образцы для проведения испытаний характеризуют средние свойства исследуемого материала.
3. Образцы перед испытанием кондиционировались при температуре (20±2) °С не менее 48 ч.
4. Масса испытанных образцов подобрана в соответствии с пунктом 4.18.3.5. ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84).
5. Дополнения, отклонения или исключения из метода – отсутствуют.
6. Дата испытаний 20.03.2026.

Условия проведения испытаний: температура – 20 °С, атмосферное давление – 99,7 кПа, относительная влажность – 50 %.

6.4 Результаты экспериментального определения показателя токсичности продуктов горения образца материала по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) пункт 4.20 представлены в таблице 5.

КОПИЯ Верна

Таблица 5 – Результаты испытаний по определению показателя токсичности продуктов горения

Номер образца	Температура испытания, °С	Время разложения (горения), мин	Потеря массы, г	Массовая доля летучих веществ, %	Продолжительность экспозиции животных, мин	Показатель токсичности Hcl_{50} , г/м ³
1	650	26	6,82	19	30	310,0
2	650	27	7,22	20	30	
3	650	26	6,63	18	30	

Примечания:

1. Из полученных образцов материала изготавливались образцы для проведения испытаний размером (40х40) мм в количестве 20 шт. и размером (80х80) мм в количестве 20 шт.
2. Образцы для проведения испытаний характеризуют средние свойства исследуемого материала.
3. Режим испытания – термоокислительное разложение (тление).
4. Образцы перед испытанием кондиционировались в лабораторных условиях не менее 48 ч.
5. Масса испытанных образцов подобрана в соответствии с пунктом 4.20.3.6. ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84).
6. При определении токсического эффекта учитывалась гибель животных, наступившая во время экспозиции, а также в течение последующих 14 суток.
7. Дополнения, отклонения или исключения из метода – отсутствуют.
8. Дата испытаний 25.03.2026.

Условия проведения испытаний: температура – 18 °С, атмосферное давление – 99,5 кПа, относительная влажность – 49 %.

6.5 Даты осуществления лабораторной деятельности с 18.03.206 по 08.04.2026.



7 Результаты обработки экспериментальных данных испытаний

копия верна

Образец плиты MCM Bonavel (тип 1) Gold travertine DS1112, в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», относится к группе материалов с умеренной дымообразующей способностью (Д2) при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) пункт 4.18 «ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения», к группе малоопасных материалов (Т1) при испытаниях по определению показателя токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) пункт 4.20 «ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения».

В сочетании с негорючей основой, образец плиты MCM Bonavel (тип 1) Gold travertine DS1112, в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», относится к группе умеренновоспламеняемых материалов (В2) при испытаниях по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость» и к группе слабогорючих материалов (Г1) при испытаниях по ГОСТ 30244-94 пункт 7 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть».

Руководитель
НИЛ ПВБ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»

И.В. Литвинов

8 Дополнительная информация

Результаты, представленные в протоколе, распространяются только на предоставленные заказчиком и испытанные образцы.

Требования от заказчика к оценке неопределенности измерений отсутствуют.

Контрольные образцы хранятся в испытательной лаборатории в течение срока действия сертификата соответствия.

Идентификация материала может проводиться по описанию образцов в протоколе, а также по сопоставлению с контрольным образцом.

Ответственность за достоверность предоставленных на испытания образцов и соответствие их технической документации несет заказчик.

Результатов от внешних поставщиков не представлено.

Протокол испытаний составлен с учетом руководства по качеству НИЛ ПВБ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР» и требований ГОСТ Р 58973-2020 «Оценка соответствия. Правила к оформлению протоколов испытаний».

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НПО ПОЖЦЕНТР» (ОС ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»)

Место нахождения: Г.Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн.тер.г, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 1, СТР. 10. Адрес места осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г.Москва, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефон +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты firecert@gmail.com, адрес сайта www.firecert.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРИБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан

Федеральной службой по аккредитации

АКТ

отбора образцов (проб)
№ 6433-АО от 16.03.2026

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МСК-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (ООО "МСК-СТ"). ИНН: 6679069395.

Место нахождения и адрес юридического лица: 620014, Россия, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, Д. 63, ОФИС 9.

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «НПО ПОЖЦЕНТР» (ОС ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»)

Место нахождения: Г.Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн.тер.г, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 1, СТР. 10. Адрес места осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г.Москва, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефон +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты firecert@gmail.com, адрес сайта www.firecert.ru.

Наименование и адрес изготовителя:
SICHUAN Bonavel Building Materials Co., Ltd.

Место нахождения и адрес юридического лица: Китай, Room 501, Sichuan Urban Construction Building, No. 303, Section 1, Honglian Street, Shuangliu District, Chengdu City, Sichuan Province, China. Адрес производственной площадки: Area B, Changning County Industrial Park, Yibin City, Sichuan Province, China, Китай. Определяемые по сигналам ГЛОНАСС географические координаты: 28.784034, 104.604296.

Цель отбора идентификация и испытание (исследование) типового образца продукции на соответствие требованиям:

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).
Сертификация продукции по схеме 4с

для распространения полученных результатов на совокупность продукции, из которой указанные образцы (пробы) были извлечены.

Наименование продукции
Плита МСМ Bonavel (тип 1) Gold travertine DS1112.
Идентификационные признаки
Партия 2506 в размере 158.4 м². Дата изготовления 12.05.2025.
(размер партии, дата изготовления и др.)
Единица измерения м²

и объем выборки 3,51

для испытаний 3,5
для контрольных образцов (проб) 0,01

Дата отбора 16.03.2026

Место отбора Склад уполномоченного изготовителем лица по адресу: г. Екатеринбург, ул. 11-я Самородная, 1

Отбор образцов (проб) проведен в соответствии

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

ГОСТ Р 58972-2020 "Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия".

ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96, ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) (п.п. 4.18, 4.20)

Результат наружного осмотра образцов (проб)

Образцы плит МСМ Bonavel (тип 1) хранятся в закрытом помещении, исключающем воздействие повышенной влажности, прямых солнечных лучей, загрязнений и агрессивных сред. Заводская упаковка не нарушена. Каждая упаковочная единица сопровождается этикеткой со следующей информацией: наименование и адрес изготовителя, наименование продукции, способ применения, хранение и транспортировка, меры предосторожности.

НЕЗАВИСИМАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПОЖАРОВОЗРЫВБЕЗОПАСНОСТИ
ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»
(НИЛ ПВБ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»)



копия верна

2

Результат идентификации образцов (проб)

При идентификации установлено: продукция соответствует заявленному виду и идентична продукции, предназначенной для реализации потребителю.

Установлено, что продукция является объектом подтверждения соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.).

Образцы продукции соответствуют технической документации изготовителя.

Образец: плита MCM Bonavei (тип 1) Gold travertine DS1112 представляет собой декоративное прямоугольное изделие

в виде плиты бежевого цвета с золотистыми прожилками.

Отобранные образцы, в т.ч. контрольные, изолированы от основной продукции, упакованы в стрейч-пленку и опечатаны

этикетками ОС ООО «НПО ПОЖЦЕНТР» на месте отбора.

Контрольные образцы передаются на ответственное хранение в НИЛ ПВБ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР» и подлежат ответственному хранению в течение срока действия сертификатов в соответствии с требованиями, установленными НД на продукцию.

Условия и место хранения образцов (проб)

Условия хранения: в закрытом помещении, исключающем воздействие повышенной влажности, прямых солнечных лучей, загрязнений и агрессивных сред. При необходимости допускается хранение на открытых площадках при условии упаковки поддонов в полиэтиленовые мешки, термоусадочную или стрейч-пленку.

Гарантийный срок хранения – 10 лет с момента изготовления.

Дополнительная информация

После испытаний образцы подлежат утилизации как приведенные в непригодное для дальнейшего использования по прямому назначению состояние.

Подпись:

От органа по сертификации

Эксперт

От заявителя

Генеральный директор ОБЩЕСТВА С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МСК-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

М.С. Суракин


инициалы, фамилия



Частичное воспроизведение и
переиздание настоящего протокола без
согласования с НИЛ ПВБ
ООО «НПО ПОЖЦЕНТР» запрещается.

Протокол № 12671/РС от 13 апреля 2026 г.

Всего листов 14. Лист 13

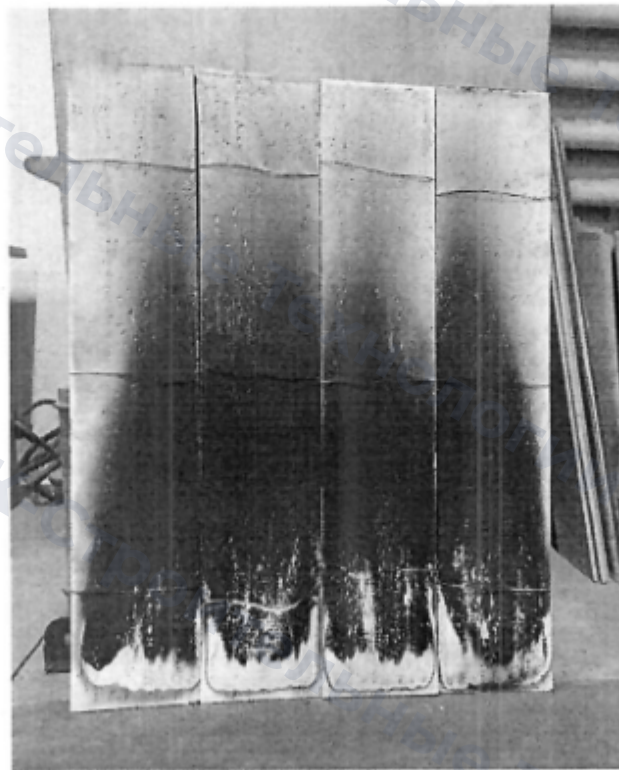

Фотография образцов материала после испытаний по ГОСТ 30244-94 пункт 7

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ